

Kállai Rudolf Szakképző Iskola
Nagykálló, Kossuth út 8.
Fenntartó: Mátészalkai Szakképzési Centrum
Mátészalka, Kölcsey út 12.



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT **ÉS HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI**

A tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló OTSZ 54/2014 (XII.5) BM rendelet és módosító jogszabálya: 30/2019. (VII.26.)
BM. rendelet, a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, az 1996 évi XXXI. törvény a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, valamint a **45/2011. (XII.7.) BM rendelet a nyílt**
lánggal járó tevékenység végzésének szabályairól
értelmében a jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások
végrehajtását rendelem el.

A utasítás hatálya kiterjed:
a szakképző iskola egész területére, helyiségeire, valamint minden olyan személyre, aki a
szakképző iskola területén tartózkodik.

Az utasítás előírásainak be nem tartása felelősségre vonást von maga után.

A tűzvédelmi szabályzat **2020.07.01.** napjával lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

.....
Igazgató

Készítette:

.....
T és V Consulting Kft.
Tóth Zsigmond
CXB C 717135

IGAZGATÓ és HELYETTESÉNEK FELADATAI:

- Közvetlenül felelős a szakképző iskola tűzvédelmi helyzetéért.



T és V Consulting Biztosítási Szolgáltató Kft.
4551 Nyíregyháza, Tornácos utca 76.
Tel.: 06/20/9249-638
email: tothzsigmond.hu@gmail.com

- Köteles a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat mindenkor megtartani, végrehajtatni, valamint végrehajtásukra intézkedni, és a folyamatos ellenőrzést biztosítani.
- Írásban köteles a tűzvédelmi feladatok végzésére tűzvédelmi megbízottat kijelölni. A tűzvédelmi megbízott feladatát megbízási szerződés alapján végzi.
- Kiadja a szakképző iskola tűzvédelmi szabályzatát, és ellenőrzi az abban rögzítettek végrehajtását.
- Félévente a helytessel, valamint a biztonsági megbízottal közösen tűzvédelmi ellenőrzést tart, melyről jegyzőkönyv készül a végrehajtásért felelős személyek és határidők megjelöléssel.
- A szakképző iskola területén folyó tűz megelőzése programhoz a szükséges anyagi és tárgyi eszközöket biztosítja.
- A szabályokat megszegőkkel szemben fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.
- Intézkedik a tűzvédelmi hatóság határozatainak végrehajtására.
- Részt vesz a hatóság által a szakképző iskola területén tartott tűzvédelmi ellenőrzéseken.
- Új létesítmény vagy berendezés létesítése során intézkedik a tűzvédelmi előírások megtartására.
- Az igazgató távolléte esetén mindezen feladatokat a helyettese látja el.

PEDAGÓGUSOK FELADATAI:

- Minden tanév kezdetekor az osztályfőnökök kötelesek az osztályukban a tanulók részére tűzvédelmi oktatást tartani. Az oktatáson ismertetni kell a tanulókkal a tűz esetén végrehajtandó feladataikat, ill. a riasztást követően az iskola kiürítése során milyen feladatokat kell végrehajtani.
- Tantestület, ill. a szakképző iskola minden dolgozója részére tanév kezdetekor tanévnyitó értekezlet alkalmával a tűzvédelmi megbízott köteles tűzvédelmi oktatást tartani, melyről oktatási napló készült, és köteles minden dolgozó aláírni.
- A szakképző iskola területén a tanév kezdetének első hetében a tűzvédelmi oktatást követően az összlétszám igénybevételeivel a tűzriadó tervben meghatározottak alapján az épület kiürítését gyakorolni kell.
- A kiürítést normaidőn belül (5 perc) kell végrehajtani.
- A kiürítési gyakorlat irányítása az igazgató, a helyettese, ill. a biztonsági megbízott feladata.
- A kiürítés végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

- A tűz-és bombariadó esetén végrehajtandó feladatokat a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete tartalmazza. (Tűz-és bombariadó terv)

TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT FELADATAI:

- Tevékenységét a szakképző iskola területén az igazgató irányításával látja el.
- Elősegíti a tűzvédelmi szabályok végrehajtását, érvényre juttatja a kiadott utasításokat, intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, szükség esetén javaslatot tesz a felelősségre vonásra.
- Elkészíti a szakképző iskola vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, javaslatot tesz a szükséges módosításokra.
- Elkészíti a szakképző iskola helyiségeinek kockázati egység kockázati osztályba sorolását, ill. szükség szerint elvégzi a felülvizsgálatokat.
- Részt vesz a hatóság által tartott ellenőrzéseken és az ebből adódó intézkedéseket szükség szerint megteszi.
- Évente egy alkalommal a szakképző iskola minden dolgozója részére megtartja a tűzvédelmi oktatást, ill. az újonnan belépő dolgozók részére a belépés napján.
- Az oktatásokról oktatási naplót vezet, melyet minden kioktatott dolgozóval köteles aláíratni.
- Előkészíti a szakképző iskola területén a tűzvédelmi riasztást követő kiürítéssel kapcsolatos feladatokat, és ezek begyakoroltatásában minden esetben részt vesz.
- A szakképző iskola területén keletkezett tűz esetén a vezetővel, és helyettesével közösen irányítják a tűz oltását, amennyiben ezen időpontban az szakképző iskola területén tartózkodnak.
- Keletkezett tűz esetén a riasztást végrehajtó, ill. elrendelő személy köteles a biztonsági megbízottat az eseményről haladéktalanul értesíteni (telefonon).

TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK, SZEMLÉK:

- Évente egy alkalommal a szakképző iskola területén átfogó tűzvédelmi ellenőrzést kell tartani, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni, felelős határidő megnevezéssel.
- A határidőzött feladatok végrehajtását a tűzvédelmi megbízott köteles folyamatosan ellenőrizni és hiányosság esetén javaslatot tenni a felelősségre vonásra.

A szemlebizottság tagjai:

- Igazgató
- Helyettesek
- Tűzvédelmi megbízott

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

A szakképző iskolát csak a használatbavételi engedélyben rögzített, rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A szakképző iskolában csak az oktatási tevékenységhez, ill. a szakmai gyakorlatok végzéséhez szükséges anyagok tárolását engedélyezem.

Az oktató termekben csak a céltevékenységhez szükséges anyagok tárolhatók.

A kémia szertárban éghető folyadék tárolása csak üvegből készült, üveg dugóval ellátott edényekben engedélyezett, fajtánként maximum 1 liter mennyiségben.

A szertárban kötelezően fém edényben száraz homokot kell tárolni, egy kis szórólapát meglétével. A homokkal felitatott éghető folyadékot a kazánház melletti tárolótérbe kell kiüríteni és gyűjteni megfelelő fém edényben. Ezen homokot legalább évente egy alkalommal az épületből el kell szállíttatni megsemmisítő helyre, amennyiben olyan mennyiség keletkezne, hogy tárolása gondot okozna a kijelölt tárolótérbe.

Dohányzás céljára kijelölt területeken csak olyan hamuzó edények helyezhetők el, melyek fémből vagy üvegből készültek, és ezek tartalmát csak vízzel telt edénybe lehet kiüríteni.

Napi oktatási feladatok befejezése után az oktatást irányító vagy végző pedagógus feladata a helyiségek tűzvédelmi szempontból történő ellenőrzése és a szükséges áramtalanítások elvégzése.

Ameddig a szakképző iskola területén dolgozók, ill. tanulók tartózkodnak, addig a be-és kijárati ajtók, valamint a vészkijárati ajtók kulccsal nem zárhatók le, ezen ajtók szélességükben tárolással nem szűkíthetők, az ezekhez vezető útvonalakon mindennemű tárolás TILOS!

Vészkijárásokat, menekülési útvonalakat, tűzoltó eszközök helyeit szabványban előírt módon jelölni kell.

Tűzoltó készülékeket a falakon úgy kell elhelyezni, hogy magasságukban a közlekedést ne akadályozzák és mindenki számára elérhető magasságban legyenek.

Az OTSZ szerint talajtól 1,1-1,35 méter magasságban. Tűzoltó készülékekhez a talajtól 1,8-2,5 méterre után világító feliratot kell elhelyezni, ill. a készülék oldalánál a kezelésére vonatkozó után világító feliratot.

II. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG:

Az intézmény területén csak általam vagy a tűzvédelmi megbízott által kiadott írásbeli engedély által lehet tűzveszélyes tevékenységet végezni, a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet értelmében, valamint az OTSZ 54/2014. (XII.5.) BM rendeletében foglaltaknak megfelelően.

Nyílt lánggal járó tevékenységet csak az végezhet, aki erre megfelelő képesítéssel, és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

Nyílt lánggal járó tevékenység végzése során, amennyiben ez tanteremben történik, a tanítást szüneteltetni kell ezen helyiségben.

Nyílt lánggal járó tevékenység végzéséhez, amennyiben az engedélyt kiadó személy ezt előírja, felügyeletet kell biztosítani.

A tevékenység befejezése után a hegesztések helyszínét a munkát végző, és a felügyeletet ellátó személy köteles tűzvédelmi szempontból felülvizsgálni, és a feltárt hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni.

Ezen feladat elmulasztásából adódóan bekövetkező károk megtérítése a mulasztást végzőkre terhelhető.

Az igazgató vagy a tűzvédelmi megbízott által kiadott írásbeli engedélyt a munkát elvégzővel és a vállalkozóval is alá kell íratni.

III. DOHÁNYZÁS:

Az intézmény egész területén TILOS a dohányzás!

Dohányzásra kijelölt helyek:

Iskola területén a dohányzás nem engedélyezett, figyelembe véve a 2011. évi XLI. törvény előírásait.

IV. KÖZLEKEDÉSI UTAK:

Az iskola folyosóit a tantermekben lévő közlekedési utakat mindenkor szabadon kell tartani, ezen területeken semmilyen tárolás nem engedélyezett.

Az elektromos berendezésekhez vezető területeket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Azon vészkijáratok ajtóit, melyek tanítási idő alatt nem tarthatók nyitva, a vészkijáratok ajtó mellett a falon üvegezett dobozba kell elhelyezni, feliratozni és beütő kalapáccsal ellátni. Ezen ajtók használatát adott helyzetben az elsőnek oda érkező pedagógus feladata a dobozból kivett kulccsal kinyitni.

Zártsere esetén az igazgatóhelyettes köteles intézkedni a kulcsdobozban tárolt kulcs cseréjére.

Ezen útvonalakon az ajtóknak teljes szélességükben nyithatóknak kell lenni, ezt leszűkíteni még átmenetileg sem lehet.

Menekülési útvonalakat, vészkijáratokat jól látható módon jelölni kell.

A folyosókon után világító zöld nyilakkal kell jelölni a menekülés irányát.

V. RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS:

Az iskola szertárában csak az oktatáshoz szükséges mennyiség tárolását engedélyezem.

Ezen helyiségekben, ill. bejárati ajtókon a tilalmakat táblával kell jelölni.

VI. ÉGHETŐ FOLYADÉK TÁROLÁSA:

Éghető folyadékot a létesítményben TILOS tárolni, kivéve a kémia szertár területét.

Gázpalack tárolását a létesítményben nem engedélyezem.

Amennyiben szükségessé válna éghető folyadék vagy gázpalack tárolása átmeneti jelleggel, úgy arra írásbeli engedélyt kell kérni tőlem, vagy távollétemben a tűzvédelmi megbízottól.

VII. GÁZFŰTÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK:

A szakképző iskola területén lévő kazánházakban csak szabványban előírt minőségű kéményt lehet alkalmazni.

A gázkazánok folyamatos felügyeletet nem igénylő berendezések, de működésüket tanítási idő alatt rendszeresen a fűtési felügyeletet ellátó szakképzett kazánfűtővel ellenőriztetni kell, aki ellátja a szakközépiskola területén a kazánok felügyeletét. A szakképző iskola kazánházában szolgálatot teljesítő szakképzett kazánfűtő, aki lehet az iskola alkalmazottja és lehet külső vállalkozó alkalmazottja, munkaidőn túl kötelesek a szakképző iskola kazánházában lévő fűtőberendezéseket ellenőrizni.

Gázkazánon javítást csak a TIGÁZ illetékes szakembere végezhet.

A fűtési idény megkezdése előtt a berendezéseket szakemberrel felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságok megszüntetése után lehet a fűtést megkezdeni. (a TIGÁZ szakemberével, műszerrel kell a felülvizsgálatot elvégeztetni).

A felülvizsgálat megrendelése a vezető által megbízott személy feladata.

A gázkazánház folyamatos szellőztetését mindenkor biztosítani kell, felelős: az alkalmazásban lévő gázkazán fűtő feladata, aki naponta rendszeresen köteles az szakközépiskola kazánházában ellenőrzést tartani.

A tantermekben a fűtőtesteken éghető anyag nem tárolható.

VIII. TANTERMEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

A tanterekben csak az oktatási tervben előírt feladatok végzését engedélyezem.

Nyílt láng használata a tanterekben TILOS!

Szakkör jellegű foglalkozásokon éghető folyadék felhasználása csak a szaktanár részére engedélyezett.

Tantermekben a közlekedésre szolgáló utakat mindenkor szabadon kell tartani, azt eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Szakoktató termekben gyakorlás céljára szolgáló anyagok tárolása csak a kijelölt helyen engedélyezett.

Tűzjelzés esetén a helyiségben lévő és működő berendezéseket haladéktalanul áramtalanítani kell, majd ezt követően a tűzriadó tervben leírtaknak megfelelően kell végrehajtani az intézmény kiürítését, ill. vele párhuzamosan megkezdeni a tűz oltását.

IX. TITKÁRSÁGRA, NEVELŐI SZOBÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Ezen helyiségekben TILOS a dohányzás, dohányozni csak a kijelölt helyen engedélyezett.

Elektromos kávéfőzőt, ill. melegítőt csak világítólapos kapcsoló megléte esetén lehet üzemeltetni.

Elektromos berendezéseken, lámpákon éghető anyagot felrakni még díszítés céljából is TILOS!

A munkaidő befejeztével a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a szükséges áramtalanításokat elvégezni.

X. SZÁMÍTÓGÉP OKTATÓ TERMEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

A helyiségekben dohányzás és nyílt láng használata TILOS!

Az oktatás megkezdése előtt az oktató köteles meggyőződni, hogy az elektromos berendezések megfelelő állapotban vannak, a csatlakozások szabványnak megfelelőek, közvetlen veszélyt az ott tanulóakra nem jelentenek.

A helyiségekben csak az oktatáshoz szükséges anyagok tárolását engedélyezem.

Éghető folyadék tárolása TILOS!

Az oktatási egységek között lévő közlekedési utakat mindenkor szabadon kell tartani, ugyanez vonatkozik az áramtalanító főkapcsolóhoz vezető közlekedő térre.

A helyiséget utolsónak elhagyó szakoktató köteles tűzvédelmi szempontból felülvizsgálni az oktatótermet, a szükséges áramtalanítást elvégezni és a helyiséget lezárni.

XI. SZAKTANTERMEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Dohányzás és nyílt láng használata tilos!

Varrodában éghető anyag tárolása csak a kijelölt tároló részen engedélyezett.

Bádogos szakoktatáshoz szükséges forrasztások végzése csak szakoktató felügyelete mellett engedélyezett.

Egyéb oktatótermekben közlekedési utat, elektromos berendezések kapcsolóihoz vezető területet mindenkor szabadon kell hagyni.

A helyiséget utolsónak elhagyó köteles az adott tanteremben a szükséges áramtalanításokat elvégezni.

XII. ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK:

- Elektromos készülékek csak védőföldeléssel ellátott dugaszba csatlakoztathatók.
- Elektromos készülékek vezetékzeit toldani TILOS!
- Elektromos kávéfőzőt csak világítólapos kapcsoló használatával engedélyeznek.
- Olyan elektromos készüléket, ami hibás, vezetéke sérült, vagy nincs védőföldeléssel ellátva, üzemeltetni TILOS!
- Elektromos készülékek javítását csak szakember végezheti.
- Hő termelő elektromos készülék közelébe éghető anyagot elhelyezni TILOS!
- A szakképző iskolában lévő elektromos főkapcsolók, kapcsolók, ki-be állását jelölni kell.
- A biztosíték szekrényekben a kismegszakítók hovatartozását megfelelően feliratozni kell.
- Világító berendezéseket úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- A szakképző iskola elektromos berendezéseit érintésvédelmi szempontból 6 évenként, tűzvédelmi szabványossági szempontból pedig 6 évenként felül kell vizsgáltatni.
- Az erről készült jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok felszámolására a tűzvédelmi megbízottnak intézkedni kell.
- Az üzemén kívül helyezett elektromos berendezést a hálózatról le kell választani, vagy táblával kell jelölni.

XIII. VILLÁM ELLENI VÉDELEM

A szakképző iskola épületén lévő villámhárító berendezést az Mátészalkai SZC vagy külső vállalkozó karbantartója szemrevételezéssel félévente egy alkalommal köteles átvizsgálni és a feltárt hiányosságról a vezető helyettest és a tűzvédelmi megbízottat értesíteni kell, akik intézkednek a hiányosság megszüntetéséről.

Villámhárító berendezést szakemberrel 6 évente kell mérés alapján felülvizsgáltatni.

XIV. TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK, KÉSZÜLÉKEK:

A szakképző iskola épületeiben megfelelő számú, tűz oltására alkalmas eszközt, készüléket kell elhelyezni.

Az elhelyezett készülékekről és eszközökről kimutatást kell készíteni, melyet a tűzriadó tervvel együtt kell tárolni.

A készülékek elhelyezése folyosónként történik.

Ez alól kivétel a számítástechnikai terem és a rendszergazda irodája, ahol egy-egy db CO₂-dal oltó tűzoltó készüléket is el kell helyezni.

A tűzoltó készülékek elhelyezése a padlószinttől 1,1-1,35 méter magasságban történik. Minden tűzoltó készülék, tűzcsap, ill. tűzjelző fölé 1,8-2,5 méter magasságban után világító felirat kihelyezése kötelező, a tűzoltó készülékek mellé pedig a rendeltetésére vonatkozó után világító feliratot kell elhelyezni.

Közlekedési utakon a begyakorolt és rajzon jelölt menekülési útvonalakat iránymutató zöld nyilakkal kell jelölni, melyek csak után világító feliratok lehetnek.

Azon kijáratú ajtókat, melyek nem rendelkeznek elektromos vészvilágítással, oda szintén után világító feliratokat kell elhelyezni.

Egyéb rendeltetésű helyiségekben pedig helyiségenként kerülnek elhelyezésre.

A tűzoltó eszközökhöz, készülékekhez vezető közlekedési utat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.

A tűzoltó készülékeket a vonatkozó szabvány alapján évente szakemberrel felül kell vizsgálni.

A tűzcsapszekrényekben lévő szerelvények állapotát negyedévente a tűzvédelmi megbízott köteles felülvizsgálni, a szükséges intézkedéseket a cserére, ill. a nyomáspróba elvégzésére megtenni.

Hibás, vagy szabvány előírásainak nem megfelelő tűzoltó készülék haladéktalan cseréjéről a tűzvédelmi megbízott köteles gondoskodni.

Tűz esetén használt készülékek cseréjére vagy pótlására szintén a tűzvédelmi megbízott intézkedik.

A tűzvédelmi berendezések karbantartása, takarítása a takarítók napi feladatát képezi.

XV. A PEDAGÓGUSOK, KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET TŰZ MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATAI:

Munka befejeztével a helyiséget utolsónak elhagyó köteles a szükséges tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezni, valamint az áramtalanítást végrehajtani.

A tapasztalt rendellenességeket azonnal meg kell szüntetni.

Ezt követően a szükséges ajtózárasokat el kell végezni.

XVI. TŰZJELZÉS:

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles hangos kiabálással tudomására hozni az épületben tartózkodóknak, ill. a tanári szobát értesíteni, ahonnan a riasztást a központi csengő igénybevételével azonnal végre tudják hajtani, tanítási idő alatt.

A riasztócsengő igénybevételével 3 hosszú csengetéssel az épületben tartózkodókat riasztani kell, majd ezt követően az előtérben lévő udvari kijáratok mindkét szárnyát az ügyeletes portás haladéktalanul köteles kinyitni, a vészkijáratok nyithatóságáról, ill. nyitott állapotába való rögzítéséről a takarítók gondoskodnak. A KI –és BEJÁRATI AJTÓKAT, VÉSZKIJÁRATI AJTÓKAT MINDENKOR A TANÍTÁSI IDŐ ALATT NYITVA KELL TARTANI.

A riasztásra levonuló létszám udvarra történő kivezetése az órát adó pedagógusok feladatát képezi, irányításuk mellett az épületben tartózkodók szabadterbe történő kijuttatása. Az épület kiürítését követően kötelezően végre kell hajtani a létszám ellenőrzést és hiányzás esetén a vezetőt, vagy a tűzoltás vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.

Ezzel egy időben a titkárság dolgozója telefonon köteles értesíteni a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügyeletét a keletkezett tüzről.

Az iskola területén az áramtalanítás a tanítási idő alatt a portai szolgálatot ellátó dolgozó feladatát képezi. Tanítási időn túl pedig a foglalkozásokat vezető pedagógus feladata (sport, ill. szakköri foglalkozás).

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset, káreset pontos helyét, címét,
- mi ég, mi van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyben,
- tüzesetet jelző személy nevét, telefonszámát.

Minden tüzesetet, még a saját erővel eloltott tüzet is a katasztrófavédelem felé jelenteni kell!

XVII. TŰZ OLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK:

Az igazgató vagy helyettese a kiürítést követően a rendelkezésre álló létszám igénybevételével a tűzoltóság megérkezéséig haladéktalanul meg kell kezdeni a keletkezett tűz oltását.

Elektromos tüzet vízzel oltani csak a főkapcsolóval történő teljes körű áramtalanítás után lehet.

A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltás irányítása a tűzoltóság feladata.

XVIII. TŰZVÉDELMI OKTATÁS:

Minden dolgozót munkába álláskor, ill. évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatásba kell részesíteni.

Az évente egy alkalom a tanévnyitó értekezlet keretében történik.

A tanulókat tanév kezdetén az osztályfőnök köteles a tűzvédelmi szabályzat előírásaira kioktatni.

Az oktatásnak tartalmaznia kell:

- a tűzvédelmi szabályzat előírásait, az ebből adódó oktatási feladatokat,
- általános tűzvédelmi ismereteket, tűzjelzések módját, kiürítési tervet, tűzoltási feladatokat,
- tűz esetén rendfenntartási feladatokat, tűzoltó eszközök használatát,
- tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeit.

Az oktatásról nyilvántartást az oktatást végző tűzvédelmi megbízott vagy erre kioktatott és kijelölt személy köteles vezetni. Az oktatásról távolmaradók részére pótoktatást kell tartani. Bekövetkezett tüzesetet követően pedig rendkívüli oktatást kell tartani.

XIX. SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE:

1./Jelen szabályzat 2020.07.01-én lép hatályba, mely az szakképző iskola szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi. Jelen szabályozással egyidejűleg az iskolára érvényes korábbi tűzvédelmi szabályzat hatályát veszti.

2./ Szabályzat hozzáférhetősége:

A szabályzatot a szakképző iskola minden dolgozójával az éves oktatás keretében ismertetni kell. Ugyanez vonatkozik a szakképző iskola minden tanulójára. A szabályzat egy példányát a hirdető táblára ki kell rakni az szakképző iskola területén.

3./Szabályzat módosítása:

A tűzvédelmi megbízott folyamatosan köteles felülvizsgálni jelen szabályzatot és a szükséges módosításokat, írásban javasolni az igazgató felé, mivel a szabályzatot módosítani vagy hatályon kívül helyezni csak az igazgató jogosult.

4./ Egyéb kérdések:

A nem szabályozott kérdésekben a tűzvédelmi jogszabályok és szabványok előírásai az irányadók.

.....

igazgató

Nagykálló, 2020.07.01.



A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
I. SZÁMÚ MELLÉKLETE

TŰZRIADÓ TERV

Vonatkozik:

Kállay Rudolf Szakképző Iskola
egész területére
Nagykálló, Kossuth út 8.

Fenntartó: Mátészalkai Szakképzési Centrum
Mátészalka, Kölcsey út 12.

Érvényes: 2020.07.01-től visszavonásig

.....
Igazgató

1./ Tűz jelzése:

A szakképző iskola területén tüzet észlelő személy tanítási idő alatt köteles hangos kiabálással riasztani környezetét, a portai szolgálatot és a tanári szoba ill. titkárság felé szóban jelenteni a tűz pontos helyét, az általa veszélyeztetett területeket és veszélybe kerültek számát.

2./Tűzjelzés módja:

Az iskola területén a titkárságról, ill. a tanári szobából hosszú-rövid csengetéssel 30-60 másodpercen át ismételve, melyet kétszer megismételve kell leadni.

A portai szolgálat az értesítést követően haladéktalanul köteles hangosbemondón tájékoztatni az iskola teljes létszámát az épület kiürítésének megkezdéséről.

A takarító és karbantartó személyzet a portai szolgálattal együtt azonnal intézkedik a kijáratok kinyitásáról, annak rögzítéséről és közreműködnek a levonuló tanulók mielőbbi szabadtérbe juttatásában. Tűzesetet a 112-es vagy a 105-ös telefonszámra bárki bejelentheti.

3./Titkárság feladata:

A 112-es vagy a 105-ös telefonszámon a Katasztrófavédelem felé haladéktalanul kötelesek jelenteni a kialakult tűzesetet.

Mivel a tanítási idő befejeztével csak a takarító személyzet marad az épületben, ezért tanítás utáni órákban a takarítás befejezéséig a riasztást a tűzoltóság felé a takarító személyzet köteles megtenni. Ezzel egy időben kötelesek a bejárati ajtón elhelyezett telefonszámok alapján riasztani az intézmény vezetőjét, helyettesét, tűzvédelmi megbízottat.

A jelentésnek tartalmaznia kell:

- a tűz pontos helyét,(település, utca, házsám),
- mi ég, mi van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyben
- ki jelenti a tüzet (név, cím, telefonszám)

4./Jelenteni kell továbbá:

- az iskola biztonsági megbízottjának,
- az igazgatónak, amennyiben nem tartózkodik az épületben,
- igazgató helyetteseknek.

Igazgató neve: Péter István
Telefonszáma: +3630/415-0789

Biztonsági megbízott: Tóth Zsigmond
Telefonszáma:+3620924-9638

Igazgató helyettes neve: Balogh Imre
Telefonszáma: +3630/497-5177

Igazgató helyettes neve: Antal-Károly Angelika
Telefonszáma: +3630/738-9695

5./Tűz oltási és mentési feladatok:

Takarító, és portás feladatai:

A riasztás vételét követően az utcai és udvari kijárati ajtókat teljes szélességében kinyitják, ill. az előtérből nyíló kétoldali folyosó ajtókat is.

Ezt követően végrehajtják a teljes körű áramtalanítását az iskola épületében. Közreműködnek a kimenekülő létszámnak a szabadterbe való kijuttatásában.

Ezt követően a felnőtt létszám segítségét igénybe véve a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel haladéktalanul megkezdik a tűz oltását.

Pedagógusok, szakoktatók feladatai:

Az órát adó pedagógus a tűzjelzés vételét követően lépjen ki a folyosóra, győződjön meg a kivonulás lehetőségéről, ezt követően a tanteremben sorakoztassa kettesével a tanulókat és irányítása mellett a kijelölt útvonalon hagyják el az épületet.

A tanulók gyülekeztetését az udvari részen az épülettől távol kezdjék meg.

A kivonulást követően haladéktalanul tartsanak létszámellenőrzést.

Hiányzó esetén azonnal tegyenek jelentést a tűzoltás vezetőjének.

Az órát nem adó, de iskola területén tartózkodó pedagógusok a tűzjelzés vételét követően működjenek közre a tanulók szabadterbe történő kimenekítésében.

Ezt követően a rendelkezésre álló tűzoltó eszközök igénybevételével haladéktalanul kezdjék meg a tűz oltását. A biztonságos helyen tartózkodó tanulók körében az ott lévő pedagógusok tartsák fenn a rendet, ne engedjék haza a tanulókat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapnak az iskola vezetőjétől.

Tűzoltás vezető feladata:

A tűzoltás vezetője a tűzoltóság megérkezéséig az igazgató vagy távollétében a helyettese. Amennyiben a tűzvédelmi megbízott az intézmény területén tartózkodik, nyújtson szakmai segítséget a kimenekítési és oltási feladatokhoz.

A tűz jelzését követően a tűzoltás vezető irányítja a kimenekítést, és vele párhuzamosan szervezi a tűz oltását. Intézkedik a bejövő gázvezeték elzárásáról, ill. szükség esetén a szomszédos létesítmények vezetőjét tájékoztatja a kialakult helyzetről. A tűzoltóság megérkezésével átadja az irányítási feladatokat.

***Legfontosabb feladat mindenkor az életmentés!
Minden tüzet jelenteni kell, még az eloltott tüzet is!***

TŰZVÉDELMI OKTATÁS (vázlat)

Az egyik leggyakoribb pusztító elem a tűz.

Az ellene való védekezés a társadalmi fejlődés különböző fokain csaknem mindig a közösség, a társadalom feladata volt. Évezredekken keresztül a társadalom ezt a feladatát a kitört tűz megfékezésével és a tűz oltásával látta el.

Technika fejlődésével a tűz keletkezésének száma is megnövekedett.

A megsokasodott különböző tüzesetek pusztítása rádöbbentette a társadalmat arra, hogy a tűzzel szembeni védekezésre a régi alkalmi jellegű társaságok már nem biztosítanak hathatós védelmet.

Kialakult és megvalósult a korszerű "*MEGELŐZŐ TŰZVÉDELEM*".

Ezt a feladatot csak a dolgozók széleskörű bevonásával lehetett sikeresen megoldani.

A tűz elleni védekezésre vonatkozó feladatokat a tűzvédelmi szabályzatban rögzítettük melynek betartása mindenki számára kötelező.

Jelen oktatás fő célja:


- Tűzmegelőzési szabályok, előírások,
- A tűz keletkezés és következményei,
- Az égés feltételei, ill. ezen feltételek megszüntetése.
- Tűzoltási alapismeretek.

Fontos szempont, hogy a keletkezett tűz esetén minél kevesebb oxigént biztosítsunk az égéshez.

Oltáshoz felhasználható tűzoltó készülékek, esetünkben porral oltók, CO₂-dal oltók, valamint tűzcsap szekrények a vízzel való oltáshoz.

Teendők tűz esetén:

- tűzjelzés,
- kiürítési feladatok,
- tűzoltási feladatok,
- jelentések formája és módja,
- általános tűzvédelmi előírások a helységekre és tevékenységekre vonatkozóan
- dohányzásra vonatkozó előírások, nyílt láng használatára vonatkozó előírások
- magatartási szabályok,
- irányítási feladatok,
- jelentési kötelezettségek.

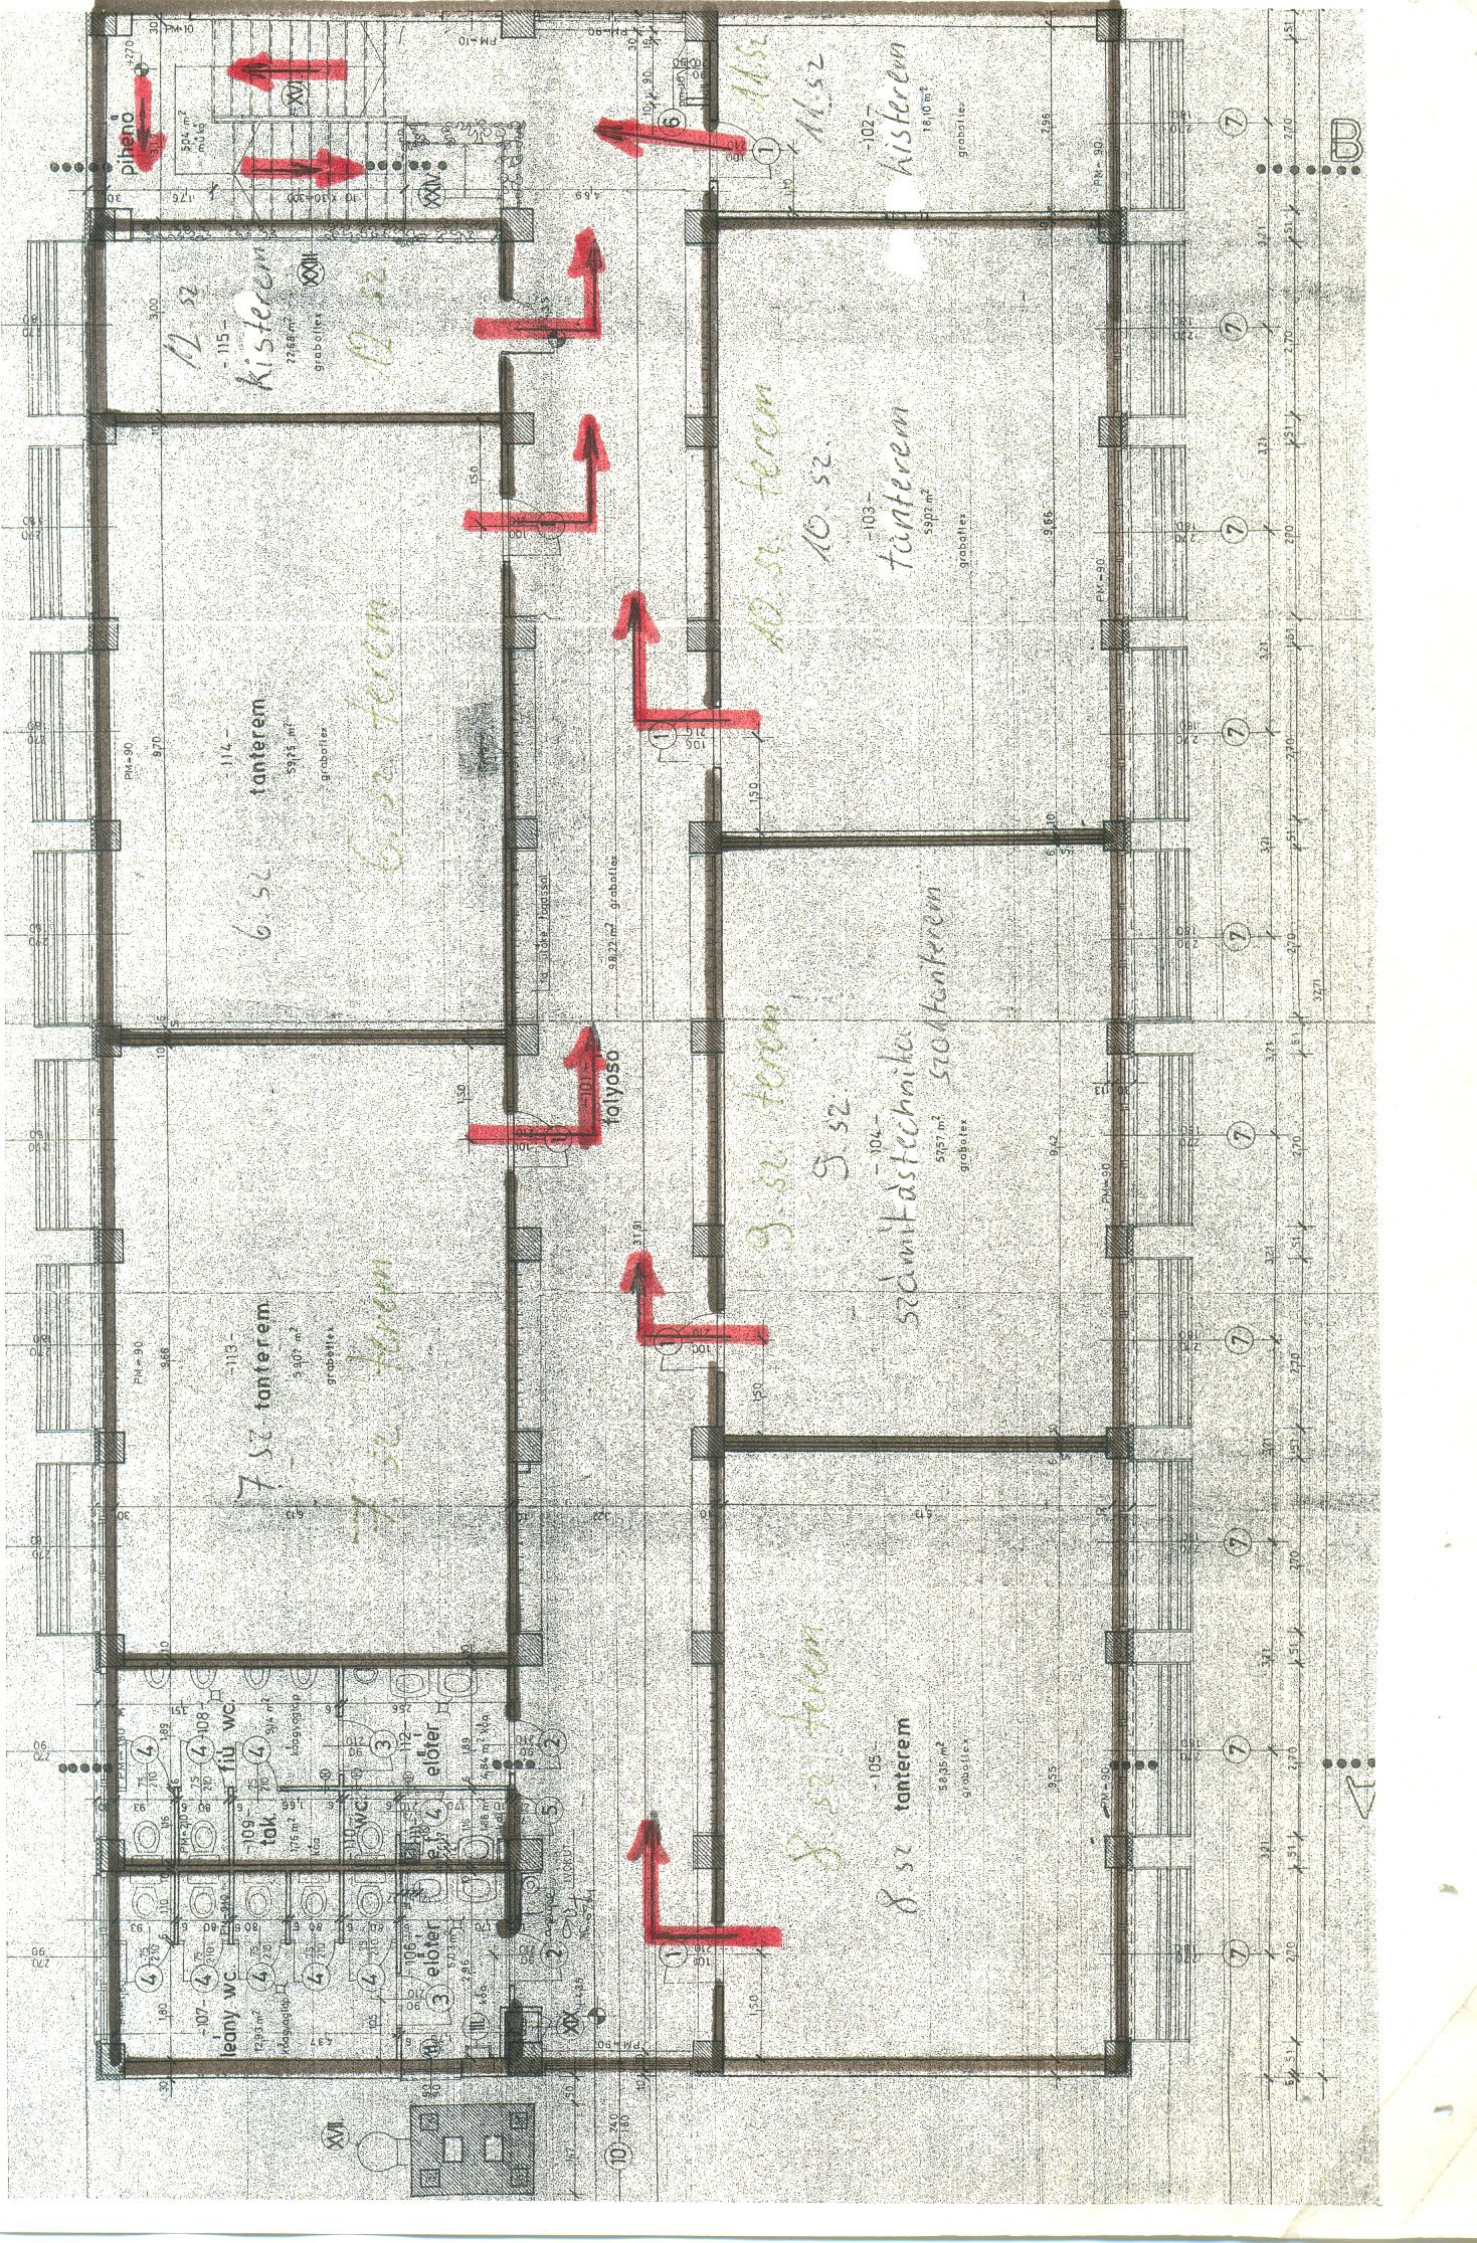

pihenó
504 m²
176

11. sz.
Kisterem
2288 m²
grabaltér
XXII

6. sz.
tanterem
5973 m²
grabaltér
XXI

7. sz.
tanterem
5972 m²
grabaltér
XXI

8. sz.
tanterem
5636 m²
grabaltér
XXI

12. sz.
6. sz. terem

9. sz.
9. sz. terem
5957 m²
grabaltér
XXI

10. sz.
10. sz. terem
5972 m²
grabaltér
XXI

11. sz.
11. sz. kisterem
1810 m²
grabaltér
XXI

101

102

103

104

105

106

107

108

109

101

102

103

104

105

106

107

108

109

101

102

103

104

105

106

107

108

109

101

102

103

104

105

106

107

108

109

101

102

103

104

105

106

107

108

109

101

102

103

104

105

106

107

108

109

101

102

103

104

105

106

107

108

109

